


**SBB-
Mast**

**SBB-
Mast**

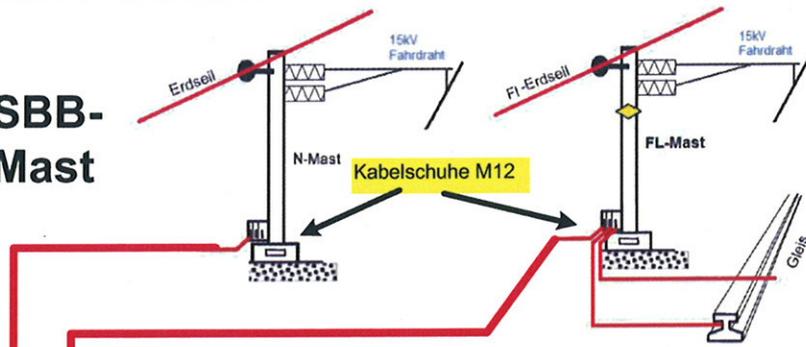

**TT 1 x 50 mm²
mechanisch
geschützt
verlegt**

Baukrane, welche beim drehen oder umfallen in den 15kV Bereich der SBB gelangen, mittels Kupfer T-Seil 50mm² anschliessen



**weitere
Baustrom-
verteiler**



**T-Seil flexibel
1 x 50 mm²**

**M12
Schraube**


mobile Geräte, welche beim drehen oder umfallen in den 15kV Bereich der SBB gelangen, mittels Kupfer T-Seil hochflexibel 50mm² anschliessen



**T-Seil
hochflexibel
1 x 50 mm²**

**- Cu - Schiene mind.
120 mm² Fläche mit
M12 Schrauben
- Isoliert am
Baustromverteiler
montiert**

**Haupt-
Baustromverteiler**

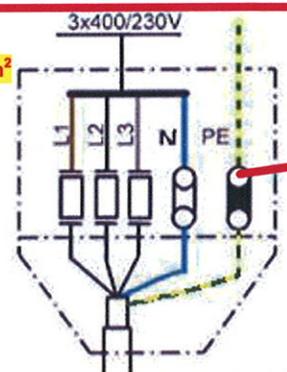

TT 1 x 50 mm²

Min. 50 mm²

Elvatec AG
Tiergartenstr. 16
8852 Altendorf
Tel. 055 451 06 46
Art. 041 100 =Cu Schiene für 7 Anschlüsse
Art. 041 122 =M12 x 40 Kabelanschlüsse

Zusammenschluss der Erdsysteme SBB & EVU

 **SBB CFF FFS**

Erdungskonzept